

## Сопутствующие


### ЗОНТ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ



Зонты устанавливают на вентиляционных шахтах с естественным и механическим пробуждением с целью защиты шахт от попадания в них атмосферных осадков. Выбор типа зонта производится в соответствии с наружным размером горловины шахты, принятым в проекте

#### Пример обозначения

Зонт (Кр)	-1	-200	-340	-80	-100 (оц.ст. 0,5)
Наименование					
Тип исполнения					
Диаметр D (мм)					
Диаметр D1(мм)					
Высота H (мм)					
Высота H1 (мм)					
Материал, толщина, доп. информация					

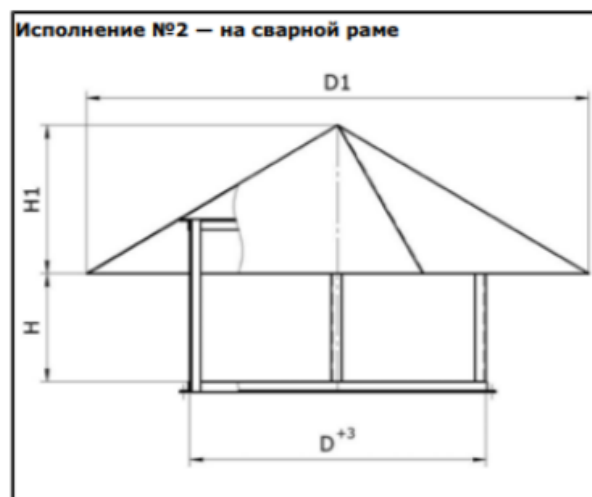

Диаметр D, мм	Диаметр D1, мм	Высота H, мм	Высота H1, мм	M, кг
100	170	40	50	0,2
125	213	50	63	0,3
140	238	56	70	0,3
160	272	64	80	0,4
180	306	72	90	0,5
200	340	80	100	0,6
225	383	90	113	0,8
250	425	100	125	1,3
280	476	112	140	1,5
315	536	126	158	1,9
355	604	142	178	2,3
400	680	160	200	2,9
450	765	180	225	3,7
500	850	200	250	4,5
560	952	224	280	7,1
630	1071	252	315	18,1
710	1207	284	355	23,1
800	1360	320	400	30,7
900	1530	360	450	37,9
1000	1700	400	500	49,7
1120	1904	448	560	55,6
1250	2125	500	625	74,8

